

## Durchflusstransmitter Schraubenvolumeter LABO-VHS-I / U / F / C



- Misst und überwacht viskose Medien (Öl) 1,4..2500 l/min
- Anschluss G 1..G 2 1/2
- Sehr geringe Viskositätsabhängigkeit
- Bis 40.000 mm<sup>2</sup>/s (cSt) einsetzbar
- 0..10 V-, 4..20 mA-, Frequenz-, Pulsausgang komplett konfigurierbar
- Leichtes und kompaktes Gerät (Aluminium-Gehäuse)
- Betrieb und Messung mit Durchflussrichtung vorwärts und rückwärts möglich
- Für kostensensitive Applikationen

### Merkmale

Der Durchflusstransmitter VHS misst den Durchfluss nach dem volumetrischen Prinzip und ist für flüssige, viskose, schmierfähige Medien (z.B. Schmieröl) geeignet. Bei geeigneter Materialwahl des VHS können auch wasserhaltige Flüssigkeiten wie Seifen, Pasten und Emulsionen mit nicht abrasivem Charakter gemessen werden, sofern sie eine ausreichende Schmierfähigkeit aufweisen. Aufgrund der volumetrischen Arbeitsweise arbeitet das Gerät nahezu viskositätsunabhängig.

Das VHS-System besteht aus zwei ineinander greifenden Schrauben, die sich angetrieben durch das strömende Medium gegenläufig drehen. Ein außerhalb des Strömungsraumes angeordneter magnetisch vorgespannter Hall-Sensor detektiert die Schraubenflanken und erzeugt ein durchflussproportionales Frequenzsignal. Jeder Puls entspricht dabei einem bestimmten Messvolumen. Im Strömungsraum befinden sich keine Magnete.

Die LABO-Elektronik stellt unterschiedliche Ausgangssignale zur Verfügung:

- Analogsignal 0/4...20 mA (LABO-VHS-I)
- Analogsignal 0/2...10 V (LABO-VHS-U)
- Frequenzsignal (LABO-VHS-F) oder
- Mengensignal Puls / x Liter (LABO-VHS-C)


Eine Ausführung mit Schaltausgang ist ebenfalls verfügbar (siehe gesondertes Datenblatt). Der Bereichsendwert kann auf Wunsch über "Teach-In" bei jeweils anstehender Strömung eingestellt werden.

### Technische Daten


<b>Sensor</b>	Schraubenvolumeter		
<b>Nennweite</b>	DN 25..65		
<b>Anschlussart</b>	Innengewinde G 1..G 2 1/2		
<b>Messbereiche</b>	siehe Tabelle „Bereiche und Gewichte“		
<b>Messunsicherheit</b>	±1 % vom Messwert (bei 20 mm <sup>2</sup> /s, (cSt) von 1 %..100 % nomineller Arbeitsbereich (siehe auch Diagramme in Vorschaltseiten)		
<b>Wiederholgenauigkeit</b>	±0,25 %		
<b>Druckfestigkeit</b>	<b>Anschluss-Werkstoff</b>	<b>SAE-Flansch</b>	<b>PN bar</b>
	Aluminium	ohne	160
	Aluminium	mit	350
	Stahl	ohne	350
	Stahl	mit	350
	andere Materialien auf Anfrage		
<b>Druckverlust</b>	siehe Diagramme in Vorschaltseiten		
<b>Medium</b>	Öl oder nicht aggressive, selbstschmierende Fluide		
<b>Medientemperatur</b>	-25..+80 °C (150 °C auf Anfrage)		
<b>Werkstoffe medienberührt</b>	(Sonderwerkstoffe auf Anfrage):		
<b>1. Körper</b>	Aluminium 6082 eloxiert		
<b>2. Anschlüsse</b>	Aluminium 6082 eloxiert oder Stahl		
<b>3. Hauptschraube</b>	Stahl 35SMnPb10 UNI 4838-80		
<b>4. Nebenschraube</b>	GHISA GJL-250 EN1561		
<b>5. Kugellager</b>	Stahl		
<b>6. Kugellager</b>	Stahl		
<b>7. Schrauben</b>	Stahl verzinkt		
<b>8. O-Ring</b>	NBR		
<b>9. Seeger-Ring</b>	Stahl		
<b>10. Seeger-Ring</b>	Stahl		
<b>11. O-Ring</b>	NBR		
<b>12. SAE-Verbindung</b>	ASTM A216WCB		
<b>13. SAE-Flansch</b>	ASTM A216WCB		
<b>14. O-Ring</b>	NBR		
<b>15. Schrauben</b>	Stahl verzinkt		
<b>16. Sensor-Distanzstück</b>	Aluminium 6082 eloxiert		
<b>Werkstoffe nicht medienberührt</b>	Sensorrohr:	CW614N vernickelt	
	Klebstoff:	Epoxidharz	
	Flanschschrauben:	Edelstahl	
<b>Versorgungsspannung</b>	10..30 V DC bei Spannungsausgang 10 V: 15..30 V DC		
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 1 W (bei unbelasteten Ausgängen)		

<b>Ausgangsdaten</b>	alle Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungssicher 4..20 mA (0..20 mA auf Anfrage)
Stromausgang:	0..10 V (2..10 V auf Anfrage)
Spannungsausgang:	Ausgangsstrom max. 20 mA
Frequenzausgang:	Transistorausgang "Push-Pull" $I_{out} = 100 \text{ mA max.}$
Pulsausgang:	Transistorausgang "Push-Pull" $I_{out} = 100 \text{ mA max.}$ Pulsbreite 50 ms Puls/Menge ist bei der Bestellung anzugeben
<b>Anzeige</b>	gelbe LED zeigt Betriebsspannung (LABO-VHS-I / U) oder Ausgangszustand (LABO-VHS-F / C) (schnelles Blinken = Programmierung)
<b>Elektr.-Anschluss</b>	für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Gewicht</b>	siehe Tabelle „Bereiche und Gewichte“
<b>Konformität</b>	CE


### Signalausgangskennlinien

Wert x = Anfang des spezifizierten Messbereichs  
 = nicht spezifizierter Bereich


Stromausgang



Spannungsausgang

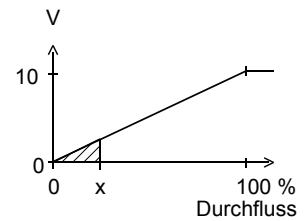

Frequenzausgang



$f_{max}$  wählbar im Bereich bis zu 2000 Hz

Andere Kennlinien auf Anfrage


### Bereiche und Gewichte

● = Standard ○ = Option

G	DN		Messbereich 1..100 % $Q_{nenn}$	Volumen / Puls	Type	$Q_{max}$ empf.	Gewichte		
							Körper mit Aluminium-Anschlüssen	Körper mit Stahl-Anschlüssen	SAE-Flansche (Gewicht pro Paar)
			l/min	cm <sup>3</sup>		l/min	kg	kg	kg
G 1	DN 25	●	1,4.. 140	13,10	LABO-VHS-025...0140	200	3,44	4,76	5,76
G 1 <sup>1/4</sup>	DN 32	●	3,5.. 350	29,00	LABO-VHS-032...0350	500	6,35	8,50	9,55
G 1 <sup>1/2</sup>	DN 40	○	5,5.. 550	48,58	LABO-VHS-040...0550	800	10,50	13,60	15,10
		●	8,0.. 800	72,00	LABO-VHS-040...0800	1200	14,20	18,50	18,80
G 2	DN 50	○	10,0..1000	103,63	LABO-VHS-050...1000	1600	20,70	27,70	30,30
		●	15,0..1500	133,00	LABO-VHS-050...1500	2200	25,00	33,20	34,60
G 2 <sup>1/2</sup>	DN 65	●	25,0..2500	238,82	LABO-VHS-065...2500	3800	42,70	56,10	60,70

### Anschlussbild


Z=Last

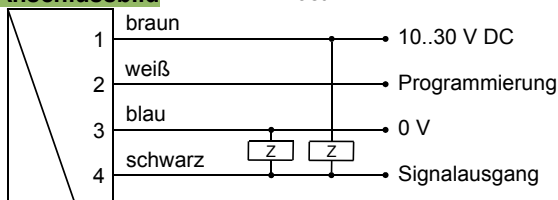

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht.

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Der Gentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) der Frequenz- oder Pulsausgangsversion kann wahlweise wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.





Anschlussbeispiel: PNP NPN Frequenz-, Mengensignal  
 |  
 Spannung-, Stromsignal



## Abmessungen

● = Standard ○ = Option

							VHS-...GAO...				VHS-...GAX...				
G	DN...Bereich	x1	L1	∅D	SW	A	M	x2	B	C	L2	H	E	F	
G 1	025...0140	●	20	220	88	78	49,0	12	20	57,1	27,8	324	52	80	69
G 1 <sup>1/4</sup>	032...0350	●	22	285	103	-	55,0	14	22	66,7	31,6	381	48	94	77
G 1 <sup>1/2</sup>	040...0550	○	24	332	122	-	58,8	16	24	79,4	36,5	448	58	106	89
	040...0800	●		340	138	-	66,5					456			
G 2	050...1000	○	33	396	155	-	71,0	20	35	96,8	44,4	544	74	135	116
	050...1500	●		405	168	-	77,3					553			
G 2 <sup>1/2</sup>	065...2500	●	35	475	203	-	86,0	24	42	123,8	58,7	633	79	166	150

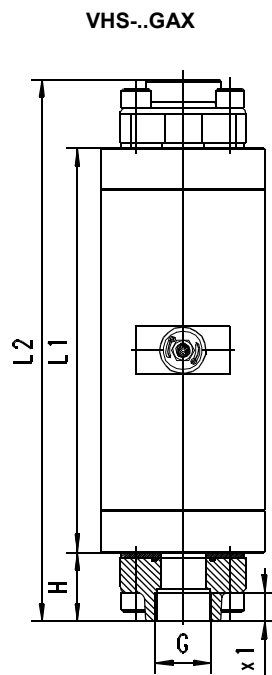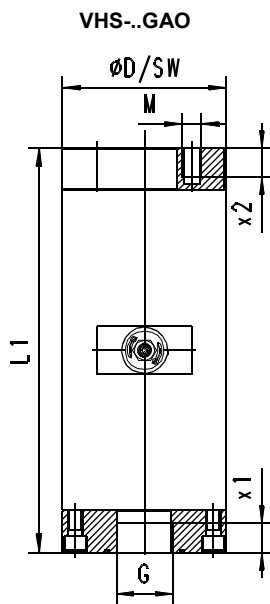

**SAE-Adapter für bequeme Installation und für höhere Druckbelastbarkeit! (350 bar)**

## Handhabung und Betrieb

### Montage

Jede Strömungsrichtung ist bei der Installation möglich. Auf Sauberkeit der Rohrleitung achten, vor der Montage spülen. Ein Filter sollte mit 30 µm Maschenweite verwendet werden.

Die Verwendung der SAE-Flansche ermöglicht einfacheren Ein- und Ausbau des Gebers und erhöht die Druckfestigkeit bei jedem Anschlussmaterial auf 350 bar.

Das Wechseln der Elektronik während des Betriebes ist möglich und stellt keine Gefahr für den Monteur dar. Der Sensor geht nicht in den Strömungsraum.

### Hinweise

Der Messbereichsendwert kann vom Benutzer per Teach-In programmiert werden. Die Programmierbarkeit muss bei der Bestellung angegeben werden, anderenfalls ist das Gerät nicht programmierbar.

Als komfortable Programmiermöglichkeit per PC für alle Parameter und zur Justierung steht der Gerätekonfigurator ECI-1 mit zugehöriger Software zur Verfügung. Bei der Pulsausgangsversion steht die Teach-In-Funktion nicht zur Verfügung.

## Bedienung und Programmierung

Der Teach-In-Vorgang kann vom Benutzer wie folgt durchgeführt werden:

- Gerät mit dem einzustellenden Durchflusswert beaufschlagen
- Impuls von mindestens 0,5 Sekunden und max. 2 Sekunden Dauer an Pin 2 anlegen (z.B. durch Brücke zur Versorgungsspannung oder Puls von SPS), um den gemessenen Wert zu übernehmen.
- Nach erfolgtem Teach-In sollte Pin 2 mit 0 V verbunden werden, um versehentliche Programmierung zu verhindern.

Die Geräte besitzen eine gelbe LED, die während des Programmierpulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Betriebsspannungsanzeige (bei Analogausgang) oder als Schaltzustandsanzeige (bei Frequenz- oder Pulsausgang).

Um zu vermeiden, dass für das Teach-In ein unerwünschter Betriebszustand angefahren werden muss, kann das Gerät ab Werk mit einem Teach-Offset versehen werden.

Der Teach-Offset-Wert wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert. Der Offset-Wert kann positiv oder negativ sein. *Beispiel: Das Messbereichsende soll auf 80 % eingestellt werden. Problemlos sind aber nur 60 % zu erreichen. In diesem Fall würde das Gerät mit einem Teach-Offset von +20 % bestellt werden.*

Bei 60 % im Prozess würde dann beim Teach ein Wert von 80 % gespeichert werden. Eine weit größere Anzahl von Parametern kann auch über den Gerätekonfigurator ECI-1 programmiert werden, falls erforderlich.

### Bestellschlüssel

VHS -  1.  2. **G**  3.  4. **A**  5.  6.  7.  8. **E**

LABO - VHS -  9.  10.  11.  12. **S**  13.

○ = Option

<b>1. Nennweite</b>					
025	DN 25 - G 1				
032	DN 32 - G 1 <sup>1/4</sup>				
040	DN 40 - G 1 <sup>1/2</sup>				
050	DN 50 - G 2				
065	DN 65 - G 2 <sup>1/2</sup>				
<b>2. Anschlussart</b>					
G	Innengewinde				
<b>3. Anschlusswerkstoff</b>					
A	Anschluss AL eloxiert (160 bar, in Kombination mit SAE-Flansch: 350 bar)				
S	○ Anschluss, Stahl (350 bar)				
<b>4. Zusätzlicher Flansch</b>					
X	SAE-Flansch, Stahl (350 bar)				
O	Kein SAE-Flansch (Druckfestigkeit abhängig von Anschlusswerkstoff.)				
<b>5. Körperwerkstoff</b>					
A	Aluminium eloxiert				
<b>6. Messbereich</b>					
0140	1,4.. 140 l/min				●
0350	3,5.. 350 l/min				●
0550	○ 5,5.. 550 l/min				●
0800	8,0.. 800 l/min				●
1000	○ 10,0..1000 l/min				●
1500	15,0..1500 l/min				●
2500	25,0..2500 l/min				●
<b>7. Dichtungsmaterial</b>					
N	NBR				
V	○ FKM				
C	gekapselte				
<b>8. Anschluss für</b>					
E	Auswertelektronik				
<b>9. Für Nennweite</b>					
025	DN 25 - G 1				●
032	DN 32 - G 1 <sup>1/4</sup>				●
040	DN 40 - G 1 <sup>1/2</sup>				●
050	DN 50 - G 2				●
065	DN 65 - G 2 <sup>1/2</sup>				●
<b>10. Signalausgang</b>					
I	Stromausgang 4..20 mA				
U	Spannungsausgang 0..10 V				
F	Frequenzausgang				

C	Pulsausgang
<b>11. Programmierung</b>	
N	Nicht programmierbar (kein Teach-In)
P	○ Programmierbar (Teach-In möglich)
<b>12. Elektrischer Anschluss</b>	
S	Für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
<b>13. Optional</b>	
H	○ 150 °C mit 30 cm abgesetzter Elektronik

### Notwendige Bestellangaben

Für LABO-VHS-F:

Ausgangsfrequenz bei Vollausschlag  Hz  
Maximalwert: 2000 Hz

Für LABO-VHS-C:

Für die Pulsausgangsversion muss das Volumen angegeben werden (mit Zahlenwert und Einheit), das einem Puls entsprechen soll.

Volumen pro Puls (Zahlenwert)

Volumen pro Puls (Einheit)

### Optionen

Sonderbereich Analogausgang:  l/min  
<= Messbereich (Standard=Messbereich)

Sonderbereich Frequenzausgang:  l/min  
<= Messbereich (Standard=Messbereich)

Power-On-Delay-Zeit (0..99 s)  s

(Zeit nach Anlegen der Versorgung, während der die Ausgänge nicht betätigt bzw. auf definierte Werte gelegt werden)

Weitere Optionen auf Anfrage.

### Zubehör

- Rundsteckverbinder / Kabel (KB...)  
Weitere Informationen erhalten Sie im Hauptverzeichnis „Zubehör“
- Auswertelektronik OMNI-TA
- Gerätekonfigurator ECI-1