

Durchflusstransmitter / -schalter FLEX-HR2E



- Optimiert für Wasserverwendung
- Analogausgang und Schaltausgang
- Für den industriellen Einsatz konzipiert
- Kleine kompakte Baumaße
- Einfache Installation
- Einfache Bedienung
- Kabelabgang stufenlos drehbar

Merkmale

Mechanischer Durchflusswächter für flüssige Medien mit federgestütztem Kolben und magnetischer Ansteuerung von Hall-Sensoren. Robuste Konstruktion in den Werkstoffen Messing oder Edelstahl.

Der auf dem Messwertaufnehmer befindliche FLEX-Messumformer besitzt einen Analogausgang (4..20 mA oder 0..10 V) und einen Schaltausgang, der als Grenzwertschalter zur Minimum- oder Maximum-Überwachung oder als Frequenzausgang oder Pulsausgang konfiguriert werden kann.

Der Schaltausgang ist als Push-Pull-Treiber ausgeführt und kann daher sowohl als PNP- als auch als NPN-Ausgang verwendet werden. Der Zustand des Schaltausganges wird mit einer rundum sichtbaren gelben LED im Steckerabgang signalisiert.

Die Konfiguration des Sensors erfolgt im Werk oder alternativ mit Hilfe des optional erhältlichen Gerätekonfigurators ECI-1 (USB-Interface für PC). Ein wählbarer Parameter kann am Gerät mit Hilfe eines mitgelieferten Magnet-Clips geändert werden. Hierbei wird der aktuelle Messwert als Parameterwert übernommen. Als Parameter kommen hierbei z.B. der Schaltwert oder der Messbereichsendwert in Frage.

Das Edelstahlgehäuse der Elektronik ist drehbar, so dass eine Ausrichtung des Kabelabgangs nach der Montage möglich ist.

Technische Daten


| | | |
|--|--|--|
| Sensor | analoger Hall-Sensor | |
| Nennweite | DN 32 / 40 / 50 | |
| Anschlussart | Innengewinde G 1 $\frac{1}{4}$..G 2 (weitere Anschlussarten auf Anfrage) | |
| Messbereich | 5..300 l/min | |
| Druckverlust | \sim 1 bar bei Q _{max} | Details siehe Tabelle „Bereiche“ |
| Q_{max} | bis 300 l/min | |
| Messunsicherheit | \pm 8 % vom Endwert | |
| Druckfestigkeit | PS 200 bar | |
| Medien-temperatur | -20..+85 °C optional | -20..+120 °C |
| Umgebungs-temperatur | -20..+70 °C | |
| Medien | Wasser | |
| Anschlussbild | siehe Kapitel „Anschlussbild“ | |
| Werkstoffe medienberührt | Messingausführung: CW614N vernickelt, CW614N, 1.4305, 1.4310, Hartferrit | Edelstahlausführung: 1.4571, 1.4310, Hartferrit (Auf Anfrage) |
| Werkstoffe nicht medienberührt | Elektronikadapter Elektronikgehäuse | CW614N vernickelt Edelstahl 1.4305 |
| Versorgung | 18..30 V DC | |
| Leistungs-aufnahme | < 1 W | |
| Analogausgang | 4..20 mA / Last max. 500 Ω oder 0..10 V / Last min. 1 kΩ | |
| Schaltausgang | Transistorausgang "Push-Pull" (kurzschluss- und verpolungsfest) I _{out} = 100 mA max. | |
| Hysterese | einstellbar, Lage der Hysterese von Min. oder Max. abhängig | |
| Pulsausgang | Pulsbreite 50 ms → max. Ausgangsfrequenz < 20 Hz | |
| Anzeige (nur bei Schaltausgang) | gelbe LED (Ein = O.K. / Aus = Alarm) | |
| Elektr.-Anschluss | für Rundsteckverbinder M12x1, 5-polig | |
| Schutzart | IP 67 | |
| Gewicht | siehe Tabelle „Abmessungen und Gewichte“ | |
| Konformität | CE | |
| Einbaulage | Standard: horizontale Anströmung; andere Einbaulagen sind möglich; die Einbaulage hat Einfluss auf den Anzeige, Mess- und Schaltbereich. | |

Signalausgangskennlinien


Wert x = Anfang des spezifizierten Messbereichs

 = nicht spezifizierter Bereich


Stromausgang



Spannungsausgang



Frequenzausgang



f_{max} wählbar im Bereich bis zu 2000 Hz

Andere Kennlinien auf Anfrage

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht.

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden.


Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) kann wahlweise wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.

Abmessungen und Gewichte

..inklusive FLEX-Elektronik

| DN | G | Type | L | ØD | SW | Ød | X | Gewicht Kg |
|----|---------|-------------|-----|----|----|----|----|------------|
| 32 | G 1 1/4 | HR2E -032GM | 130 | 65 | 60 | 51 | 23 | 2,7 |
| 40 | G 1 1/2 | HR2E -040GM | 170 | 65 | 60 | 56 | 24 | 3,2 |
| 50 | G 2 | HR2E -050GM | 185 | 80 | 75 | 70 | 26 | 5,4 |

Hochtemperatur

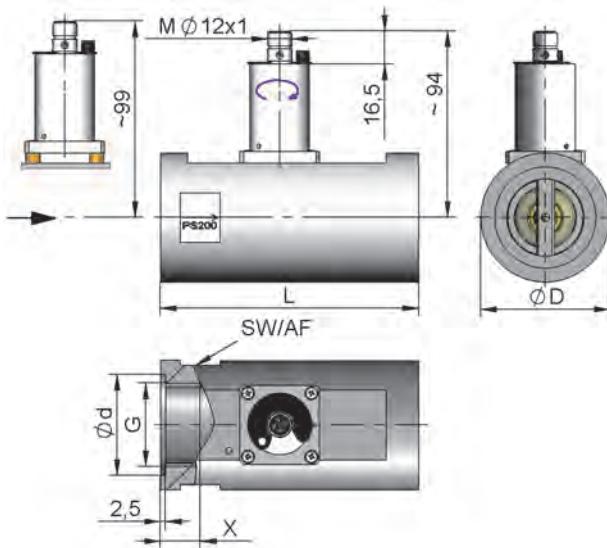

Bereiche


Die Angaben in der Tabelle entsprechen bei Messbereichen horizontaler Anströmung mit steigender Durchflussmenge.

Standard Typ FLEX-HR2E


| Messbereich l/min H ₂ O | Q _{max.} empf. |
|------------------------------------|-------------------------|
| 5 - 60 | 300 |
| 10 - 100 | 300 |
| 15 - 200 | 300 |
| 25 - 300 | 300 |

Sonderbereiche sind möglich.

Anschlussbild

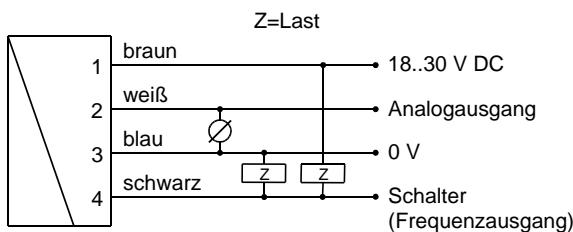

Anschlussbeispiel: PNP NPN



Handhabung und Betrieb

Hinweise

- Gerade Beruhigungsstrecke von 5 x DN im Ein- und Auslauf vorsehen
- Bei verschmutzten Medien Filter vorsehen (bei ferritischen Anteilen mit Magnetfilter)

Das Elektronikgehäuse ist fest mit dem Primärsensor verbunden. Eine elektrische Verbindung zwischen der Elektronik und dem Kolbengerät gibt es nicht. Nach dem Einbau kann der Elektronikkopf zur Ausrichtung des Kabelabgangs gedreht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Kolbengerät und die FLEX-Elektronik jeweils aufeinander abgeglichen sind.

Programmierung

Die FLEX-Elektronik enthält einen Magnetkontakt, mit dessen Hilfe verschiedene Parameter programmiert werden können. Die Programmierung erfolgt, indem ein Magnet-Clip für einen Zeitraum zwischen 0,5 und 2 Sekunden an die auf dem Typenschild befindliche Markierung gebracht wird. Bei kürzerer oder längerer Kontaktzeit findet keine Programmierung statt (Schutz vor externen Magnetfeldern).



Der Clip kann nach dem Programmieren ("Teachen") entweder am Gerät belassen oder zur Datensicherheit entfernt werden. Das Gerät besitzt eine gelbe LED, die während des Programmierpulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Zustandsanzeige des Schaltausganges.


Um zu vermeiden, dass für das "Teachen" ein unerwünschter Betriebszustand angefahren werden muss, kann das Gerät ab Werk mit einem "Teach-Offset" versehen werden. Der "Teach-Offset-Wert" wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert (oder subtrahiert, falls negativ angegeben).

Beispiel: Der Schaltwert soll auf 70 % des Messbereiches eingestellt werden, da bei diesem Durchfluss ein kritischer Zustand im Prozess gemeldet werden soll. Gefahrlos sind aber nur 50 % zu erreichen. In diesem Fall würde das Gerät mit einem "Teach-Offset" von +20 % bestellt werden. Bei 50 % im Prozess würde dann beim "Teachen" ein Schaltwert von 70 % gespeichert werden.


Üblicherweise wird die Programmierung zum Setzen des Grenzwertschalters verwendet. Auf Wunsch sind aber auch andere Parameter wie z.B. Endwert des Analog- oder Frequenzausganges setzbar.

Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder Maximum-Überwachung verwendet werden.


Bei einem Minimum-Schalter führt das Unterschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuzüglich der eingesetzten Hysterese wieder überschritten wird.

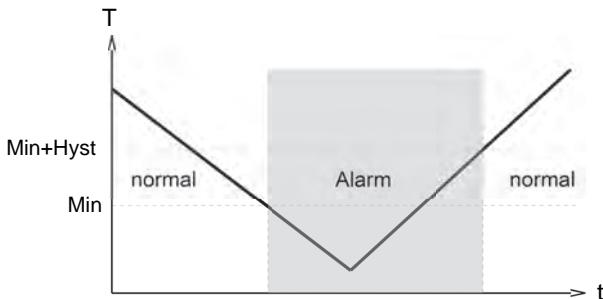


Bei einem Maximum-Schalter führt das Überschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzüglich der eingesetzten Hysterese wieder unterschritten wird.

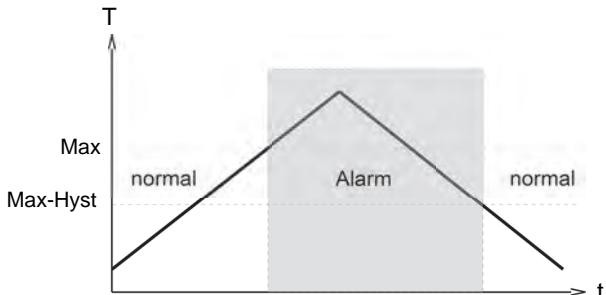

Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzögerungszeit (t_{DS}) versehen werden. Ebenso kann das Rückschalten in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Rückschaltverzögerungszeit (t_{DR}) versehen werden.

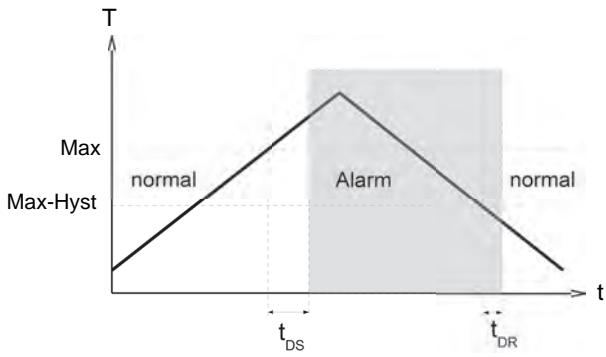

Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus, was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht. Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausführung (Standard) im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzustand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfänger ebenfalls Alarmzustand anzeigen würde. Optional kann der Schaltausgang invertiert ausgeführt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.

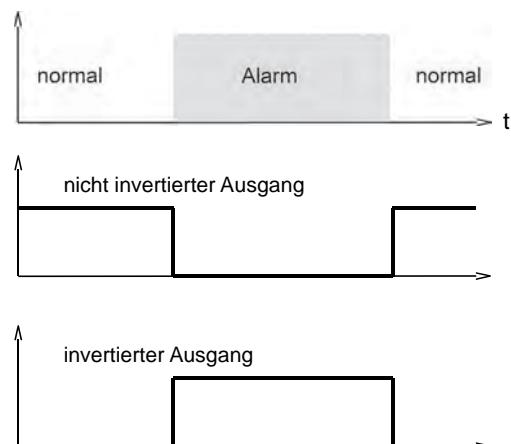

Eine optional bestellbare "Power-On-Delay-Funktion" ermöglicht es, den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung für eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.

Bestellschlüssel

Bestellt wird das Grundgerät z.B. HR2E-032GM100 mit Auswertelektronik z.B. FLEX-HR2E-ITLO

HR2E -

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> G | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

FLEX - HR2E -

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. | 6. | 7. | 8. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

○=Option

| 1. Nennweite | |
|--|---|
| 032 | DN 32 - G 1 $\frac{1}{4}$ /4 |
| 040 | DN 40 - G 1 $\frac{1}{2}$ /2 |
| 050 | DN 50 - G 2 |
| 2. Anschlussart | |
| G | Innengewinde |
| 3. Anschlusswerkstoff | |
| M | Messing |
| K | <input checked="" type="radio"/> Edelstahl (optional auf Anfrage) |
| 4. HR2E- Messbereich H ₂ O für horizontale Anströmung | |
| 060 | 5 - 60 l/min |
| 100 | 10 - 100 l/min |
| 200 | 15 - 200 l/min |
| 300 | 25 - 300 l/min |
| 5. Analogausgang | |
| I | Stromausgang 4..20 mA |
| U | Spannungsausgang 0..10 V |
| K | kein Analogausgang |
| 6. Schaltausgang | |
| T | Push-Pull |
| M | <input checked="" type="radio"/> NPN o.C. (open Collector) |
| K | kein Schaltausgang |
| R | Frequenzausgang |
| C | Pulsausgang |
| 7. Funktion auf Schaltausgang | |
| L | Minimum-Schalter |
| H | Maximum-Schalter |
| K | kein Schaltausgang |
| 8. Schaltausgangspegel | |
| O | Standard |
| M | <input checked="" type="radio"/> invertiert |

Notwendige Bestellangaben

Für FLEX-HR2E...C:

Für die Pulsausgangsversion muss das Volumen angegeben werden (mit Zahlenwert und Einheit), das einem Puls entsprechen soll.

Volumen pro Puls (Zahlenwert)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Volumen pro Puls (Einheit)

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

Optionen für FLEX

Sonderbereich Analogausgang:

<= Messbereich (Standard=Messbereich)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

 l/min

Sonderbereich Frequenzausgang:

<= Messbereich (Standard=Messbereich)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

 l/min

Endfrequenz (max. 2000 Hz)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

 Hz

Schaltverzögerungszeit (0,0..99,9 s)

(von Normal zu Alarm)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

 s

Rückschaltverzögerungszeit (0,0..99,9 s)

(von Alarm zu Normal)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

 s

Power-On-Delay (0,0..99,9 s)

(Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der der Schaltausgang nicht betätigt wird)

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|

 s

Schaltausgang fest eingestellt

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

 l/min

Bei nicht ausgefüllten Feldern wird automatisch die Standardeinstellung ausgewählt.

Optionen

- Sondermengen

Bestellhinweise

- Durchflussrichtung, Medium und Messbereich angeben.

Zubehör

- Rundsteckverbinder / Kabel (KB...)
- Gerätekonfigurator ECI-1

Kombinationen mit FLEX

Die FLEX-Auswertelektronik lässt sich mit verschiedensten Aufnehmersystemen für Durchfluss, Niveau, Temperatur und Druck kombinieren. Dadurch ist eine Sensorfamilie entstanden, mit der unterschiedliche Applikationen bedient werden können.

